


16.06.2025.

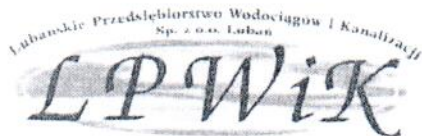

Laboratorium LPWiK
ul. Wiejska 1, 59-800 Lubań

Sprawozdanie z badania wody nr 0143/2025

Urząd Gminy Lubań
Sekretariat
2025-06-16
5321.2025.RKG



Zlecceniodawca

Gmina Lubań
ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań
NIP: 6131436221

Numer zlecenia

00090/2025

Cel badania

badanie w obszarze regulowanym prawem

Numer protokołu poboru

0098/2025

Miejsce i punkt pobrania próbki

Stacja Uzdatniania Wody w Pisarzowicach, 59-800 Pisarzowice,
zbiornik wody

Data i godzina pobrania próbki

09.06.2025r. godz. 9⁵⁰

Temperatura pobranej próbki

12,0 °C

Metodyka pobrania próbki

PN-EN ISO 19458:2007

Butelki do badań mikrobiologicznych

własność LPWiK/zlecceniodawca

Próbkobiorca

Pracownik LPWiK Sp. z o.o. – Janusz Rychczyński –
Elektromonter-Monter sieci wod-kan

Osoba nadzorująca transport próbki

Pracownik LPWiK Sp. z o.o. – Janusz Rychczyński –
Elektromonter-Monter sieci wod-kan

Transport próbki

termotorba z wkładem chłodniczym

Data i godzina przyjęcia do laboratorium

09.06.2025r. godz. 13⁴⁰

Stan próbki - mikrobiologia

spełnia / częściowo spełnia / nie spełnia / kryteria przyjęcia
próbki do badań

Numer laboratoryjny próbki

Nr 0143/2025

Data i miejsce sporządzenia
sprawozdania:

12.06.2025r., Lubań

Analiza wykonana w terenie:

Data wykonywania badania: 09.06.2025r.

Badana cecha	Metoda badawcza	Jednostka	Wynik badania	Najwyższa dopuszczalna wartość ¹⁾
Chlor wolny	Paski testowe Quantofix	[mg/l Cl ₂]	<0,02*	0,3

1) – Określono w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)
*Poniżej granicy oznaczalności laboratorium LPWiK

- Analiza mikrobiologiczna:

Data wykonywania badań: od 09.06.2025r. do 12.06.2025

Badana cecha	Metoda badawcza ¹⁾	Jednostka	Wynik badania	Niepewność ²⁾	Najwyższa dopuszczalna wartość ³⁾
Liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 / A1:2017-04 ²	jtk/100ml	0	-	0
Liczba bakterii <i>Escherichia coli</i>	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 / A1:2017-04 ²	jtk/100ml	0	-	0

¹⁾ - Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

²⁾ - Podana niepewność rozszerzona wyniku z niepewności standardowej złożonej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$, który dla rozkładu normalnego zapewnia poziom ufności w przybliżeniu 95%

³⁾ - Określono w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

⁴⁾ - Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

- 100 jtk 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej
- 200 jtk 1 ml w kranie konsumenta

⁵⁾ - Metoda zatwierdzona przez PPIS w Lubaniu - Decyzja nr 461/24 z dnia 24.09.2024r.

Sprawozdanie	Imię i nazwisko	Data	Podpis i pieczęć
Opracował	Analiza mikrobiologiczna Klaudia Zawojek	12.06.2025	KIEROWNIK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW <i>Klaudia Zawojek</i>
Zatwierdził	Danuta Dąbrowska	12.06.2025	<i>Danuta Dąbrowska</i>
Autoryzował	Danuta Dąbrowska	12.06.2025	<i>Danuta Dąbrowska</i>

Oświadczenie:

Wyniki badań dotyczą wyłącznie do badanej próbki.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Za całokształt czynności związanych z poborem i transportem próbki do Laboratorium odpowiada próbkobiorca.

Jeśli próbka została dostarczona do Laboratorium przez Klienta, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje, pobieranie i

transport próbek. Niewłaściwe pobranie i/lub transport próbek do laboratorium, jak i przekazanie przez Klienta

błędnych lub nieprawdziwych informacji dotyczących próbek (takich jak: data, godzina, metoda pobierania próbek, rodzaj, opis, oznakowanie oraz miejsce pobrania próbek) może mieć wpływ na ważność wyników

Klient ma prawo w każdym czasie złożyć do Prezesa Zarządu reklamację na świadczoną usługę oraz na jakość wykonywanych przez laboratorium badań.

KONIEC SPRAWOZDANIA